



Test Türü :
ISI YALITIMI


GKK
TEST RAPORU

Rapor No :2007-640
Tarih :21.05.2007

İLGİ: HY-TECH firmasına ait ROOF GUARD ve BUS KOTE adlı ürünlerin FRP üzerine uygulanarak yapılan ısı yalıtım testine ait rapordur.

AÇIKLAMA :

- Test yağmur oloğunun dış tarafına ROOF GUARD, iç tarafına BUS KOTE uygulanarak yapılmıştır. Her iki ürün içinde uygulama kuru film kalınlığı 250-350 mikron arasındır.
- Test numunesi hazırlanarak 205 mm mesafede ısı kaynağı üzerinde 3 saat bekletilmiştir.
- Numunenin dış yüzey sıcaklığı 80° C , iç yüzey sıcaklığı 50° C olarak ölçülmüştür.

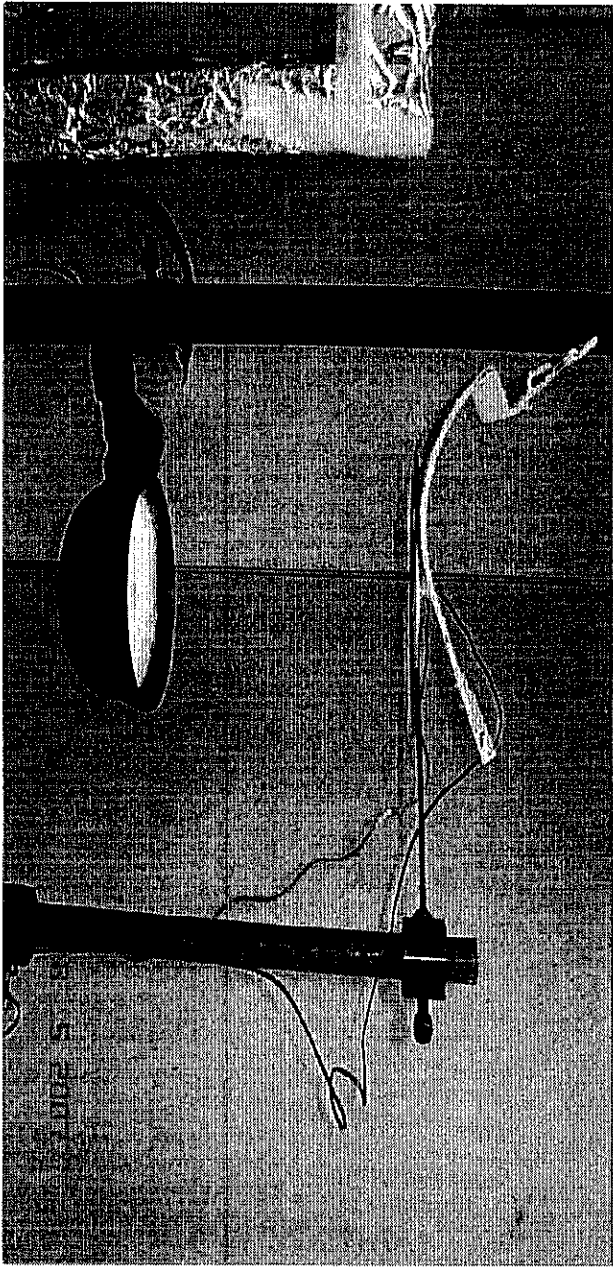

SONUÇ: Yapılan uygulama sonucunda 30° C'lik ısı farkı olduğu gözlemlenmiştir.

HAZIRLAYAN
Eyyup GÜVEN

ONAY
Hande SAĞLAM